




ESPL

Eesti Soojuspumba Liit

Heat Solutions for All

EU turg /
müük
elamufondi
kohta

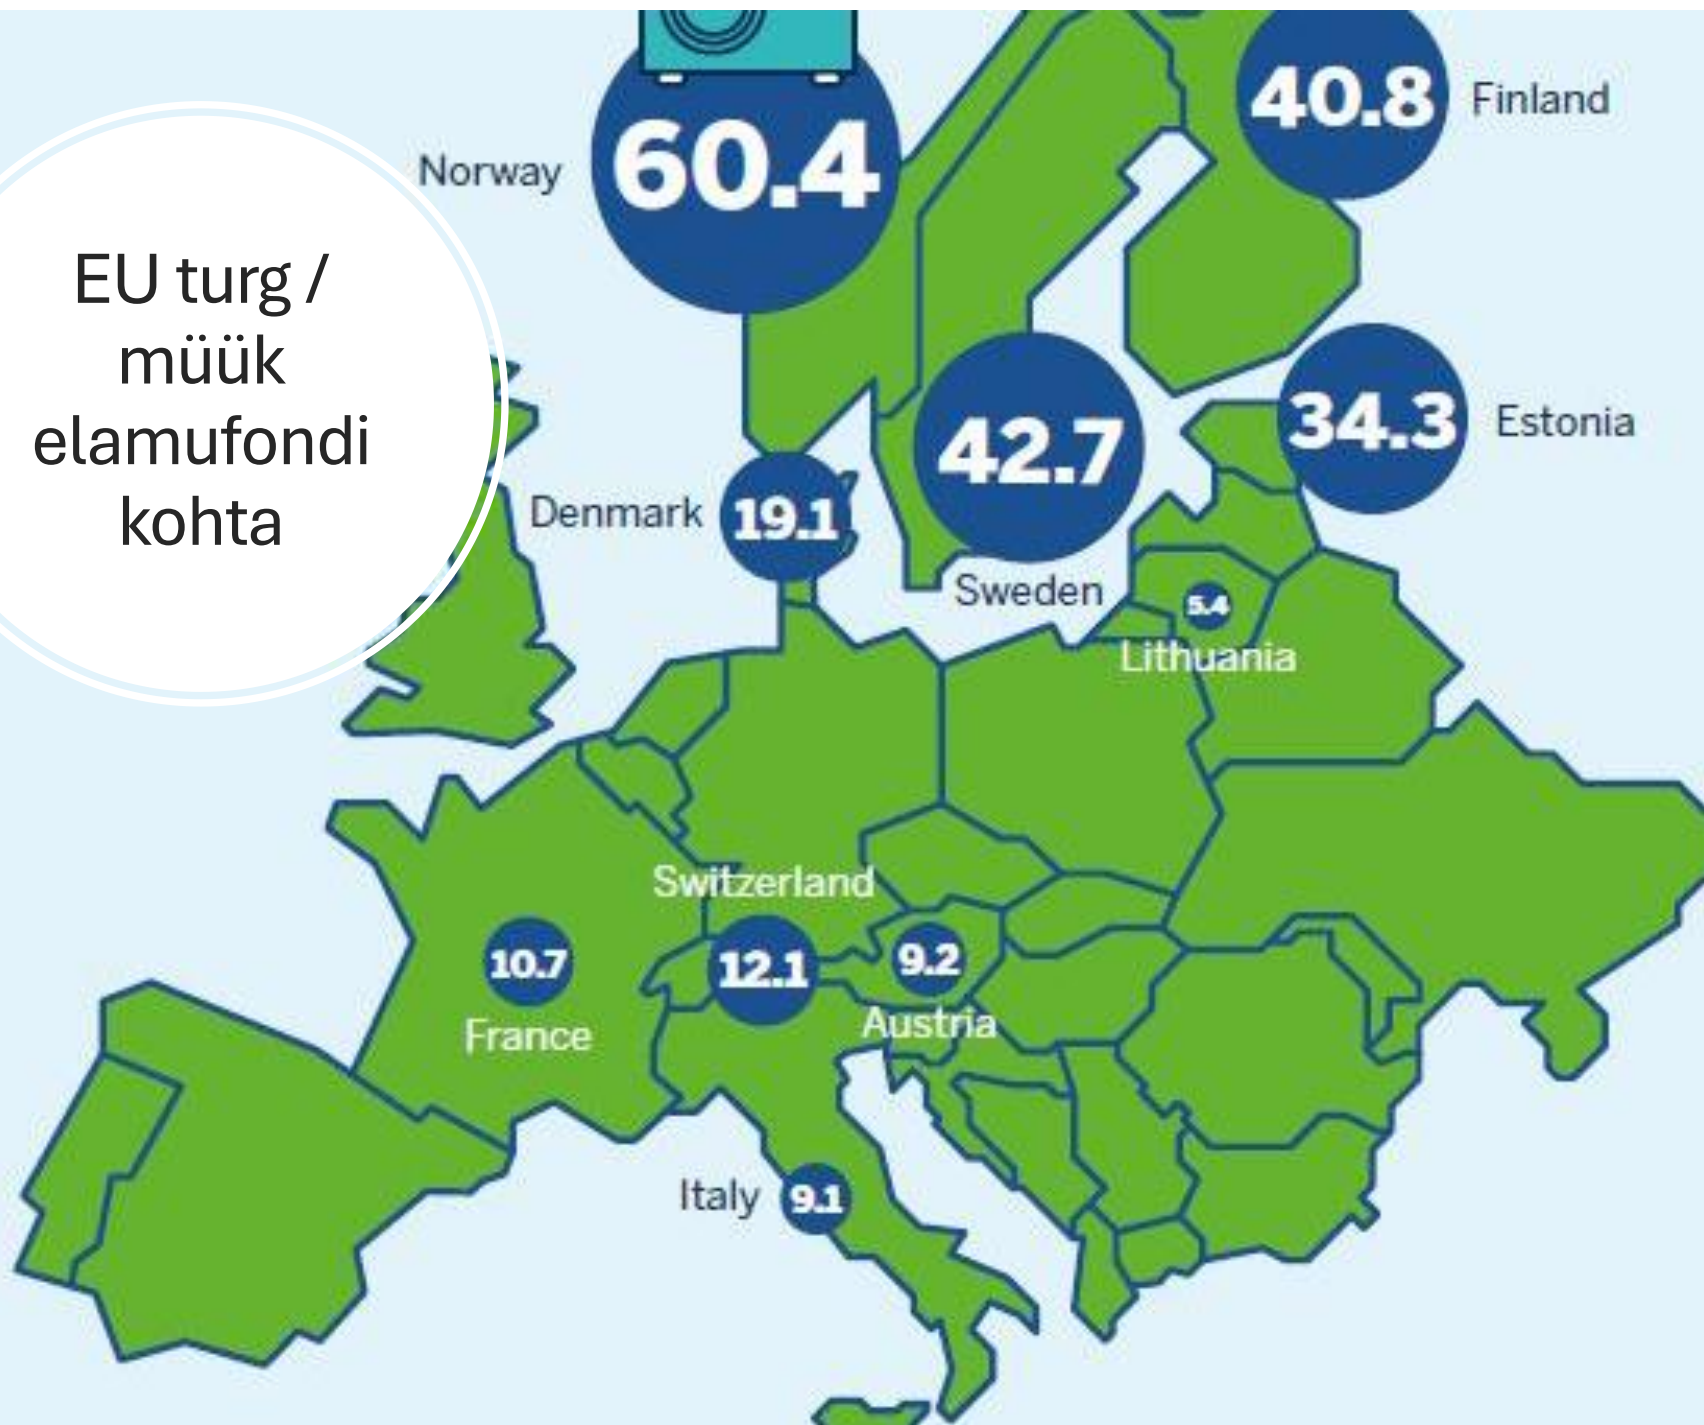

Soojuspumbad Eestis 2021

1,3

GW paigaldatud summaarne
väljundvõimsus

230 000

Paigaldatud soojuspumpa
2021 aasta seisuga

>1000

Töökohta sektoris

35

M€ investeeringuid erasektorist

>0,42 Mt

Mt CO₂ säästetud

2,1

TWh primaarenergiat säästetud

Sõpruse pst 157 Tallinn



Järvevana 7B Tallinn



Pipedrive / Telia building, Tallinn



„Laev“ Paldiski mnt 96 A



Kakumäe „HAVEN“
sadamahoone




HAVEN
KAKUMÄE

Sisekaitseakadeemia

Raja7 ujula Pärnus




Salmon Eye

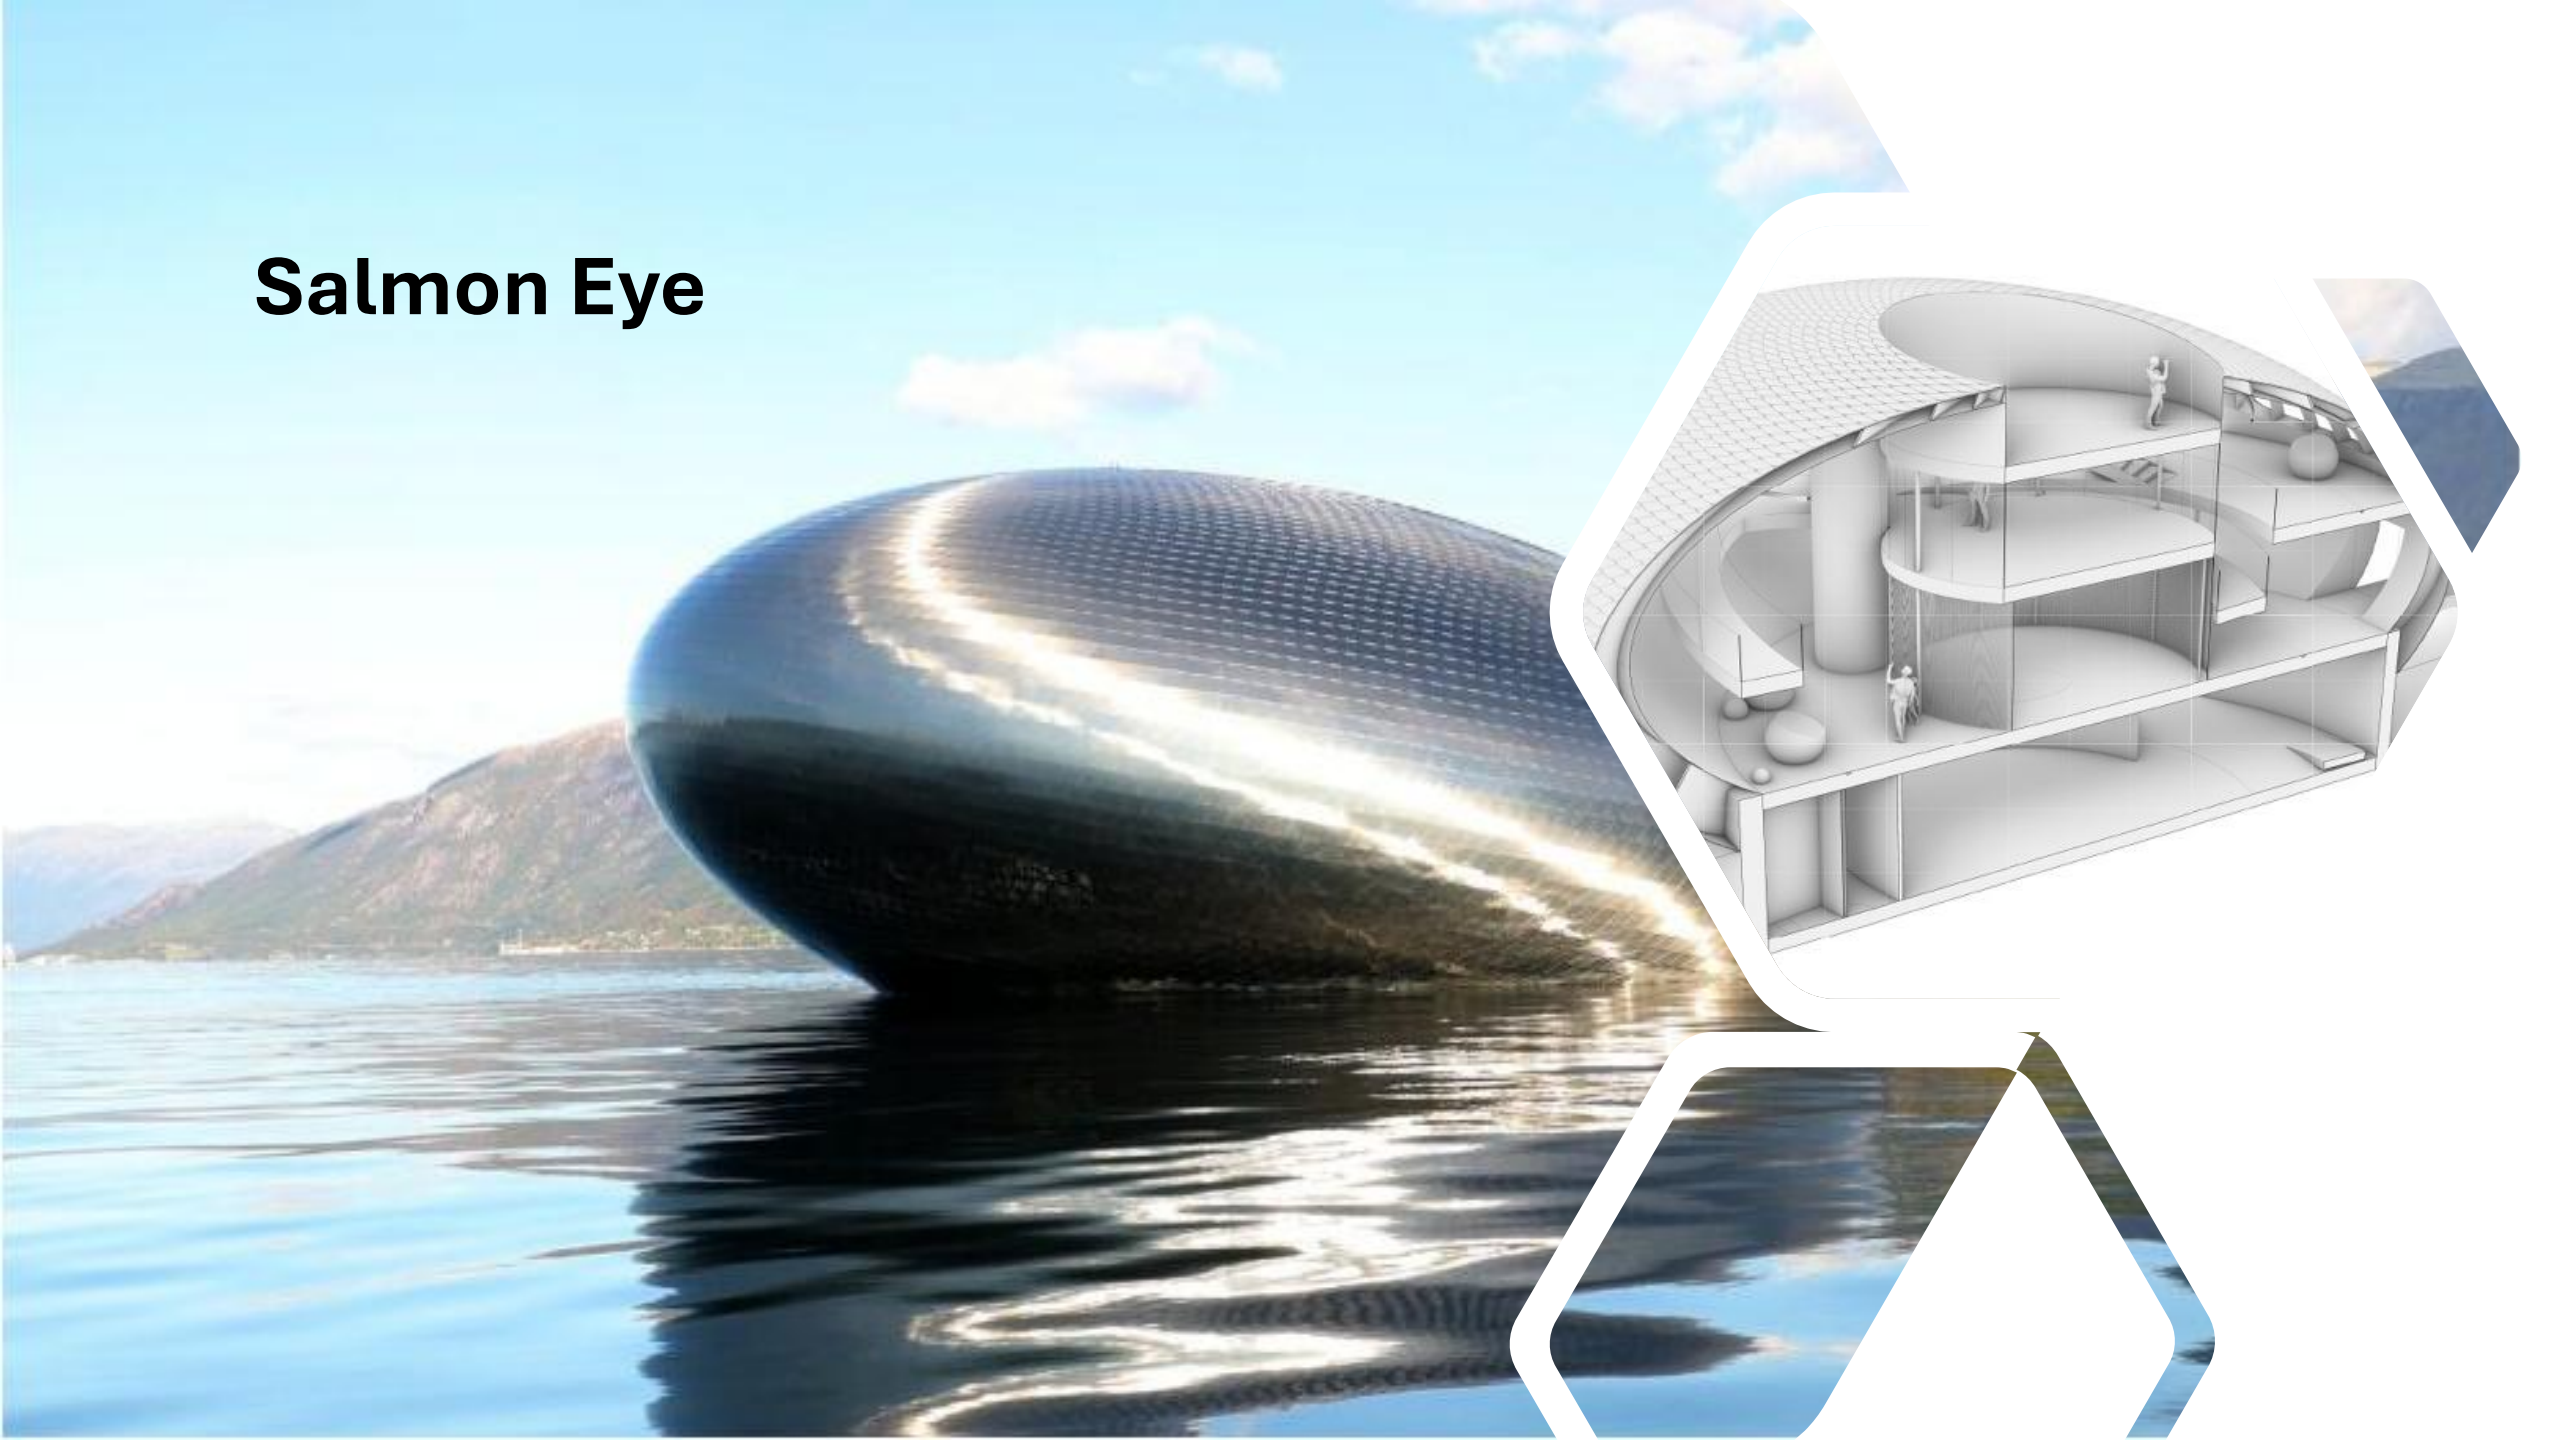





Refrigerant Regulation History

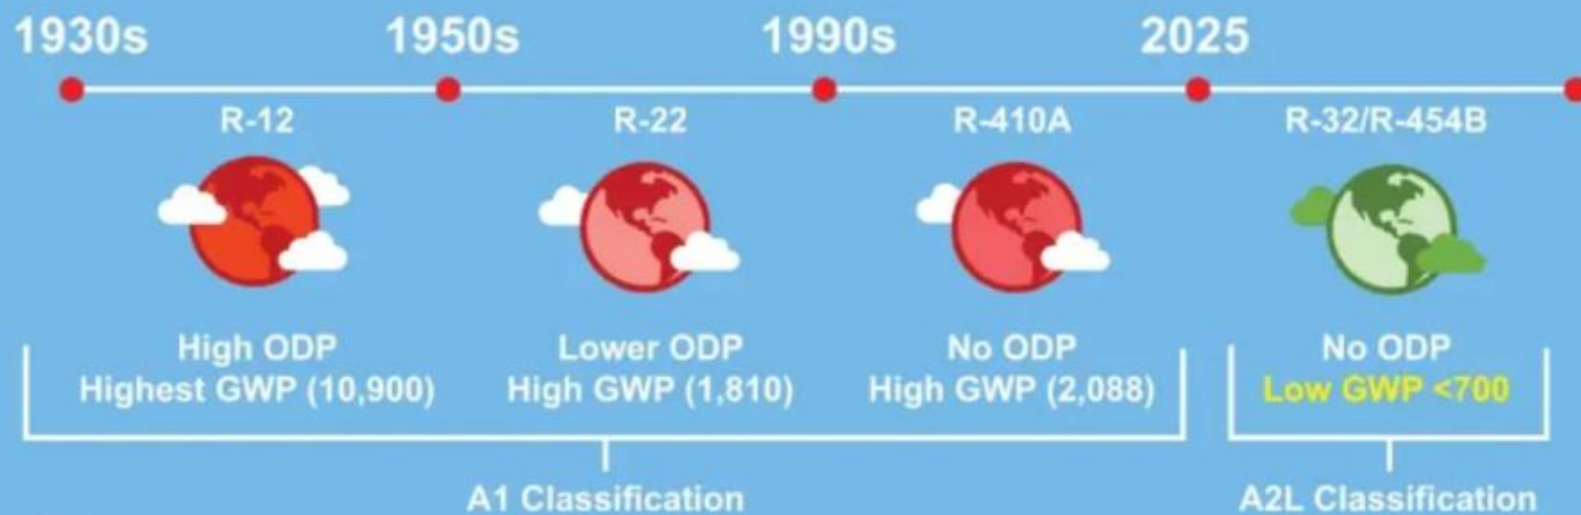

ODP = Ozone Depletion Potential
GWP = Global Warming Potential

UUED PAIKSED külmutus-, kliimaseadmed ja soojuspumbad - Külmaaine GWP piirangud																
Määruse (EL) 2024/573 lisa IV turustuskeelud (alates lk 51) - PAIKSED SEADMED	Seadme tüübi täpsustus	Maksimaalne nimivõimsus	Single-split või multisplit	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036 ja edasi	Lisainfo: keelu nr lisas IV
Autonoomne külmutusseade (v.a. jahutid)				150*												p 4
Külmutusseade				2500						150*						p 5 a), b), c)
Jahuti kuni 12 kW (k.a.)		<12 kW		2500 - HFC (1) 2500 ja enam - teised F-gaasid (2)		150*					Ei tohi kasutada F-gaase*					p 7b)
Jahuti üle 12 kW		>12 kW		2500 - HFC (1) 2500 ja enam - teised F-gaasid (2)		750*										p 7c)
Autonoomsed kliimaseadmed ja soojuspumbad (v.a. jahutid)	Siseruumides kasutatavad pistikühendusega kliimaseadmed, monoblokk tüüpi kliimaseadmed ja muud autonoomsed kliimaseadmed ja autonoomsed soojuspumbad kuni 12 kW	<12 kW		150 - HFC (1)							Ei tohi kasutada F-gaase**(ohutuserisuse korral GWP piir 750)					p 8 b), c)
				2500 ja enam - teised F-gaasid (2)			150**(ohutuserisuse korral GWP piir 750)									
		Monoblokk-tüüpi ja muud autonoomsed kliimaseadmed ja soojuspumbad		>12 kW<50kW	2500 ja enam		150**(ohutuserisuse korral GWP piir 750)									
	Muud autonoomsed kliimaseadmed ja soojuspumbad			2500 ja enam						150**(ohutuserisuse korral GWP piir 750)						p 8e)
Kliimaseadmed ja soojuspumbad (single-split)	Alla 3 kg I lisas loetletud fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavad ühe siseosaga süsteemid		Single Split	750 (3)												p 9a)
Mitmeosalised kliimaseadmed ja soojuspumbad (multi-split)	Õhk-vesi kuni 12 kW (k.a.)	<12 kW	Multi-split	2500 ja enam		150*							Ei tohi kasutada F-gaase*			p 9b)
	Õhk-õhk kuni 12 kW (k.a.)	<12 kW	Multi-split	2500 ja enam				150*					Ei tohi kasutada F-gaase*			p 9c)
	Mitmeosalised süsteemid (sh õhk-õhk, õhk-vesi) üle 12 kW (k.a.)	>12 kW	Multi-split	2500 ja enam				750*				150*				p 9 e), f)

Mina tänan!
Küsimused palun....

soojuspumbaliit@gmail.com

